


**ARALIK 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ
DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ**

- 1- Ünite 1, sayfa 16, "Şekil 1.2" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

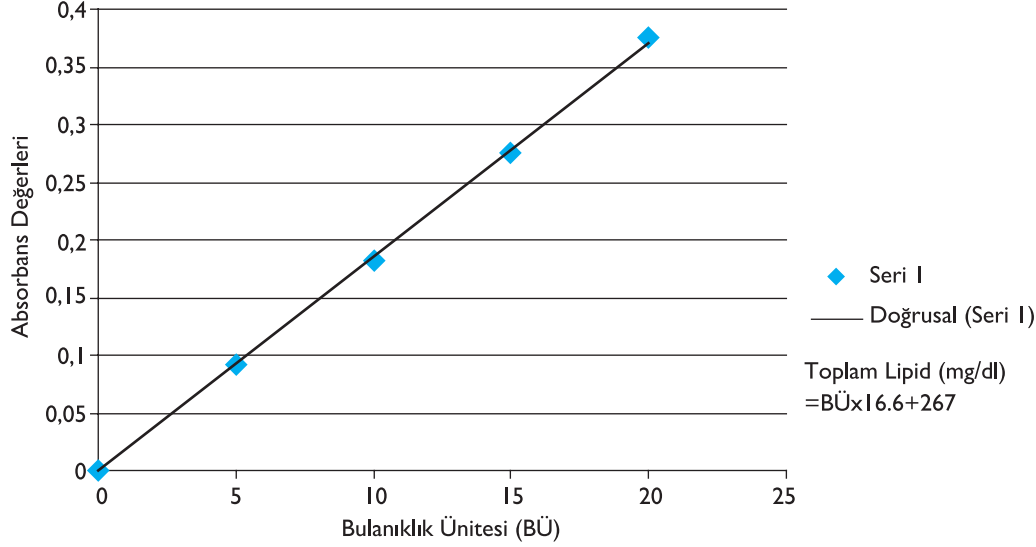

- 2- Ünite 1, sayfa 22, "A - Temel Birimler" başlığı altındaki ilk paragrafta mikrometre'nin simgesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

mikrometre ($\mu\text{m} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$)

- 3- Ünite 1, sayfa 23, "B - Tali Birimler" başlığı altındaki b. maddesinde mikromol'un simgesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

mikromol ($\mu\text{m} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$)

- 4- Ünite 2, sayfa 48, Tablo 2.4'ün 16. satırındaki beta sembolü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

β -dimetilglutarik asit 0.1 M (litrede 16.02 g)

- 5- Ünite 3, sayfa 63, "Resim 3.8" ve "Resim 3.9" un açıklama yazıları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Resim 3.8 Mezür

Resim 3.9 Balon jojeler

- 6- Ünite 3, sayfa 79, "Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı" 3., 4. ve 6. soruların doğru cevap şıkları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

3. c

4. c

6. a